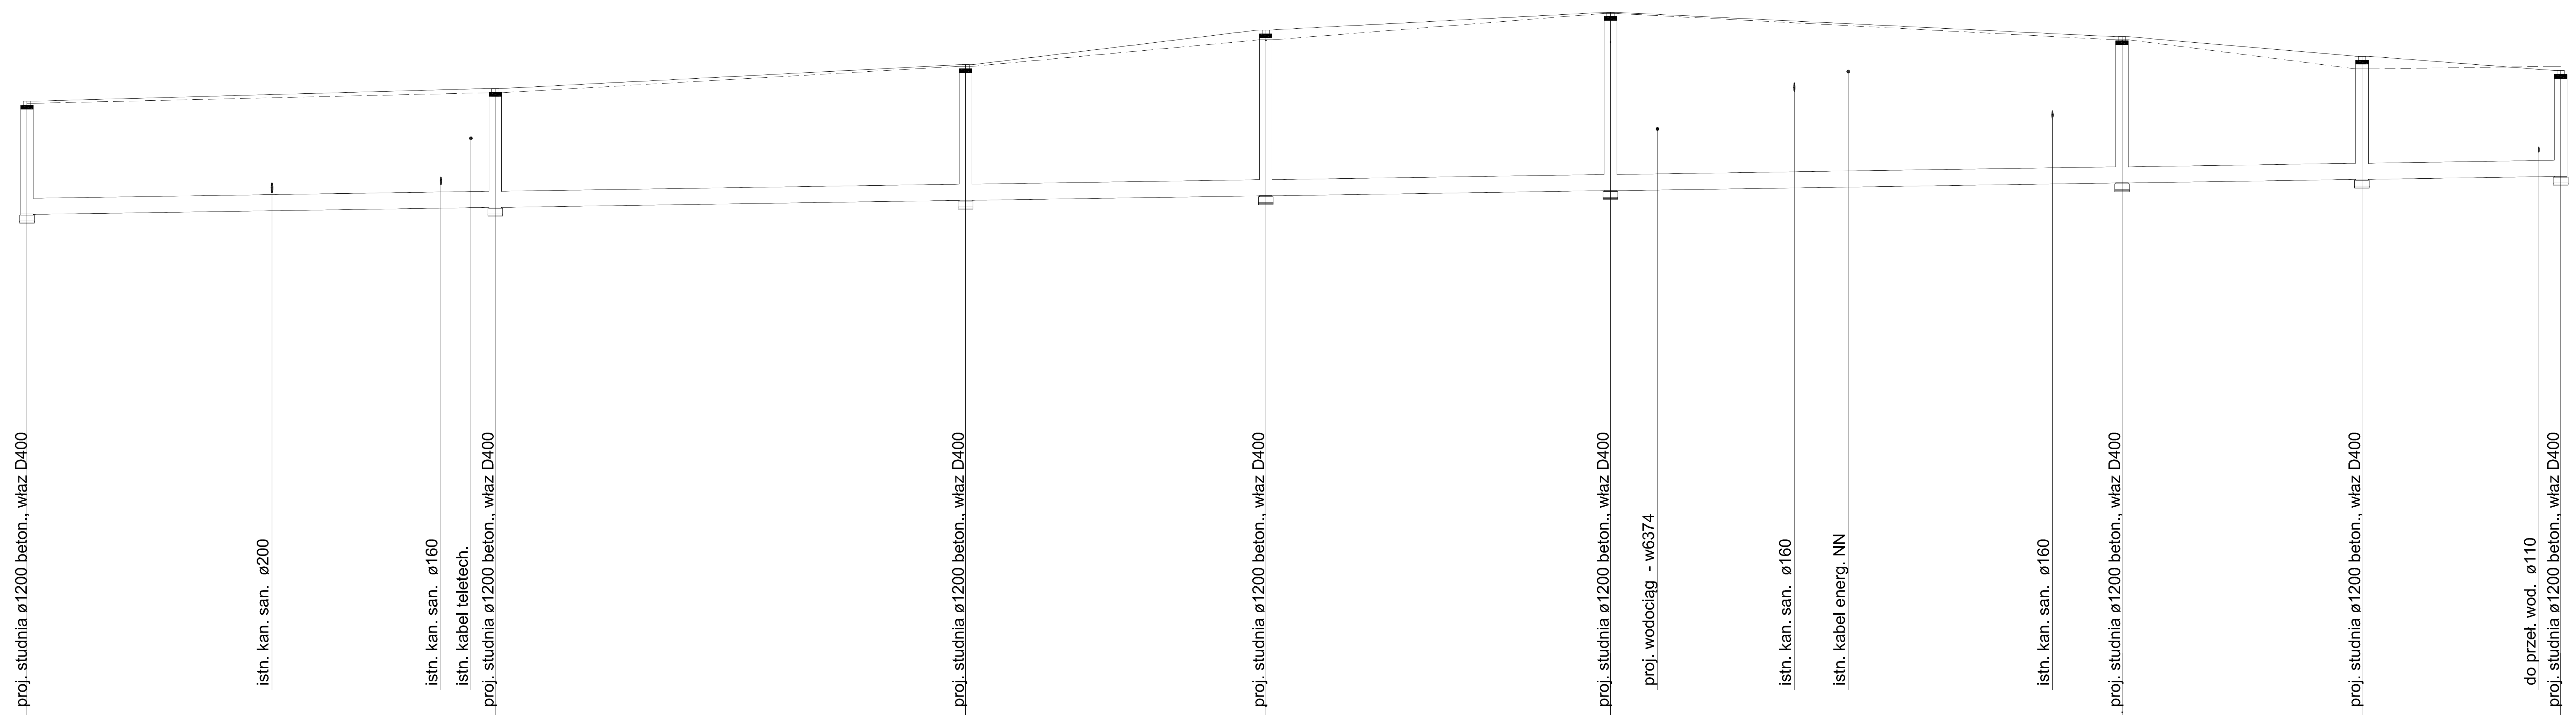

Poziom porównawczy 60,00 m n.p.m.

	D12		D13		D14		D15		D16		D17		D18		D19
Rzędna terenu projektowanego	71,64		71,88		72,33		72,99		73,32		72,86		72,49		72,22
Rzędna terenu istniejącego	71,60		71,80		72,30		72,80		73,30		72,80		72,25		72,30
Rzędna dna kanału	69,50		69,63		69,77		69,85		69,95		70,10		70,16		70,22
Zagłębienie dna kanału [m]	2,14		2,25		2,56		3,14		3,37		2,76		2,33		2,00
Odległości [m]		44,32		44,55		28,40		32,65		48,38		22,66		18,81	
Spadek / Odległości [m]	0,3 %														L=239,77
Materiał	rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U lite dn 315×9,2 SN8														
Długość trasy [m]	335,99		380,31		424,86		453,26		485,91		534,29		556,95		575,76

D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19

biuro projektowe:
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH
INŻDRÓG s.c.
adres siedziby: ul. Kulerskiego 16/41, 86-300 Grudziądz, tel/fax: (056) 4653194, NIP: 876-15-14-389
adres biura: ul. Chełmińska 106a/38, 86-300 Grudziądz, tel/fax: (056) 4638042, inzdrog@republika.pl

inwestor:	GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI UL. SŁOWACKIEGO 12 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
numer projektu:	13-07
tytuł projektu:	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160246C - UL. HIACYNTOWA W M. ROŻNO-PARCELE GM. ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
branża projektu:	SANITARNA
stadium projektu:	BUDOWLANO-WYKONAWCZY

funkcja, imię i nazwisko	numer i zakres uprawnień	podpis
projektant: techn. Edmund Wierzchowski	Uprawnienia nr BP-RN-V/4/TO/79 do projektowania w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	
sprawdzający: mgr inż. Maciej Daniel	Uprawnienia nr GP.I.7342/129/TO/92 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	
opracował: mgr inż. Piotr Feldmann		

tytuł rysunku:	nr rysunku:	skala rysunku:	data rysunku:
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ODCINEK D12 - D19	3	1:500/100	KWIECIEŃ 2014